


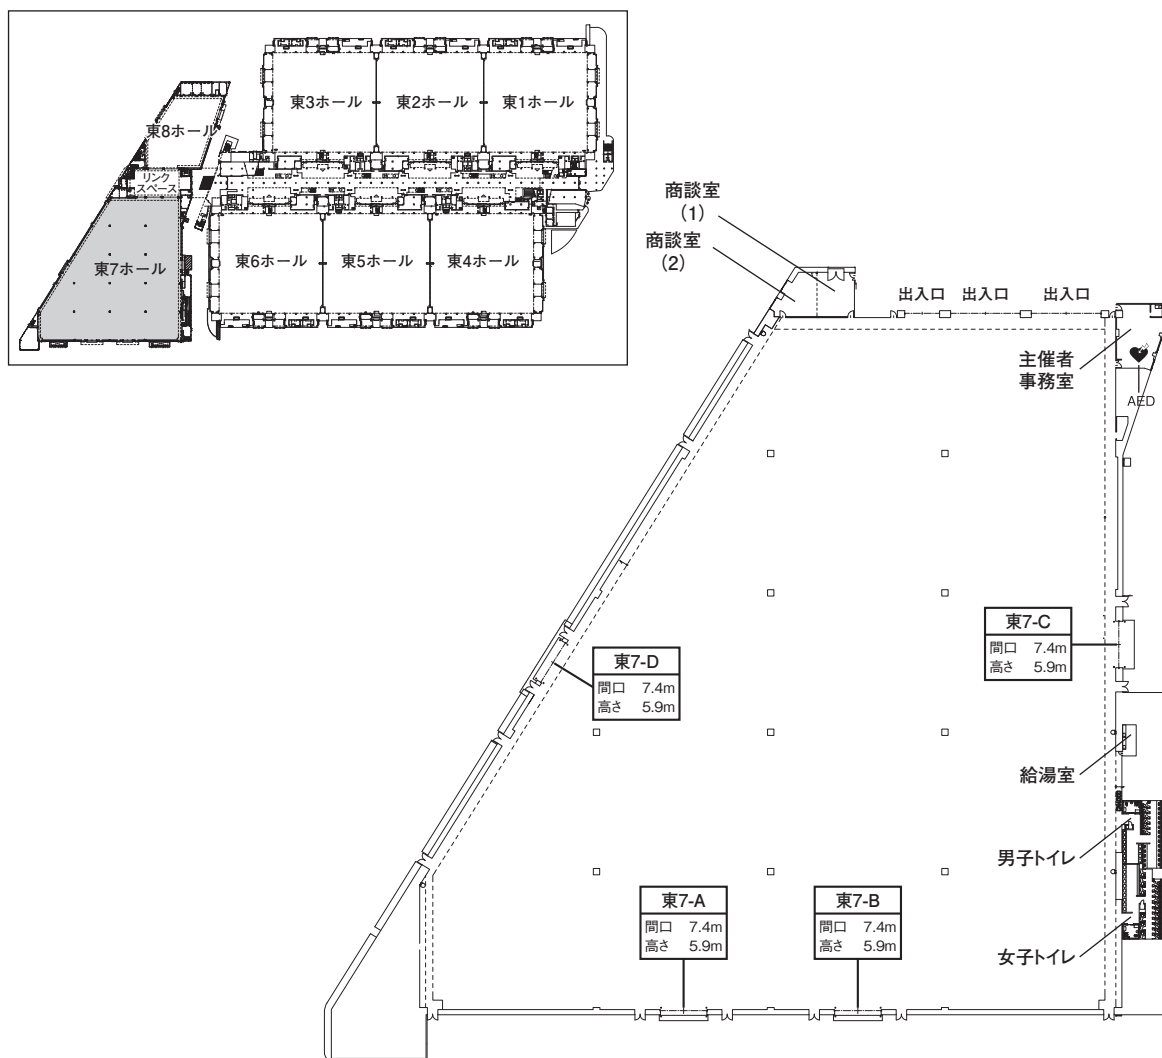

1. 建築設備

◆ホール展示面積	11,680 m ²
◆天井高	12~13 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/m ²
◆アンカーボルト打設	可
◆搬出入口	4ヶ所
◆ピット数	メインピット (電気) 10 本 (機械) 9 本 サブピット 8 本

【付属室】

主催者事務室	84 m ²
商談室 (1)	55 m ²
商談室 (2)	54 m ²

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	変電所 (A)、(B)
◆展示用トランス容量	電灯 2000kVA+1300kVA 動力 1500kVA+1000kVA 動力 500kVA+500kVA
◆ホール内天井照明	LED灯

3. 通信設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	47ヶ所
◆通信設備取出口	143ヶ所
◆通信回線	INS64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※主催者事務室内に設備

◆入力	マイク1本、 ダブルカセットデッキ 1台、 CDプレーヤー 1台、ICプレーヤー 1台、 SD/USBプレーヤー 1台、 AUX1回路
◆一斉放送	各ホールからのIN、および東7・8ホールと リンクスペースへのOUT可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力 未定	14ヶ所（東西に2系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φBV×1個）/ヶ所 機械系メインピット端部（50φBV×1個）/ヶ所 （最大流量24m ³ /h）	なし
排水用放流先	設備メインピットに放流された排水はメインピット端部より トレンチ内へ（排水管 150φ）	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径	6ヶ所（東西に2系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φ個×1個）/ヶ所	2ヶ所/2系統 受水槽置場（100φF×1個/ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径	なし	なし
消火補助散水栓用取出口 および口径	なし	なし

*BV：ボール弁 *BFV：バタフライ弁 *MPa：メガパスカル（圧力単位） *GV：ゲート弁 *F：フランジ止め

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用	女性用
大便器（洋式）	6	18
小便器	19	
洗面器	11	10
多目的トイレ（男女共用）	1（オ1）	1（オ1）
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器 内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室
1ヶ所	1ヶ所

7.空調設備

◆空調機	8台／ホール
◆空調機空調能力	
冷房能力	11,952 MJ/h 給気量（SA） 73,500 m ³ /h
外気量（OA）	18,000 m ³ /h 暖房能力 5,457 MJ/h
還気量（RA）	71,050 m ³ /h 排気量（EA） 15,550 m ³ /h
加湿量	95 kg/h × 4台、42 kg/h × 4台

8.防災設備

◆屋内消火栓設備	9ヶ所
◆屋外消火栓設備	なし
◆走査型火災検出器	4ヶ所
◆放水銃消火装置	5ヶ所（地上7.2m）
◆スプリンクラー消火	関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備	自動火災報知設備：ホール内及び 関係諸室に感知器を設置
◆排煙設備	ホール内：ホール内上部壁面に排煙窓を設置 主催者事務室：なし
◆消火器	28台
◆AED（自動体外式除細動器）	主催者事務室

9.その他（ホール内設備）

◆飲料自動販売機コーナー	1ヶ所
◆ゴミ置場	1ヶ所